№ 10

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТЕРВЕЛ
Вх.№ 01-09-310
gama 23.07.2025

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЕРВЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СИМЕОН СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване за електрозахранване на „Жилищна сграда“ в УПИ XVIII-146, кв.5 по плана на с.Честименско, общ.Тервел, обл. Добрич .

Уважаеми общински съветници,

В Община Тервел е подадено Искане с ТС-01-51/22.07.2025г. от Севдет Неждет Акиф от с. Честименско, общ. Тервел , ул.“Първа“ №32, за учредяване право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура за електрозахранване на проектна „Жилищна сграда“ в УПИ XVIII-146, кв.5 по плана на с.Честименско, общ.Тервел, обл. Добрич.

За осъществяването на проекта е предвидено електрозахранването да се осъществи въздушно от СБС срещу имота на клиента , част от паралелен клон на въздушна мрежа НН към ТП 2 „Честименско“ Тервел през ул. „Първа“ на с. Честименско до проектна „Жилищна сграда“ УПИ XVIII-146, кв.5 по плана на с.Честименско, общ.Тервел, обл. Добрич , собственост на заявителя и е с дължина 10 л.м.

Собствеността през която преминава част от трасето е публична общинска собственост, поради което е необходимо учредяване на право на прокарване на отклонение от общата мрежа.

Към заявлението са приложени : Техническа документация

Съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката:“ Лицата, които изграждат или експлоатират енергийните обекти, имат право **безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и друга инфраструктура - публична собственост**, с изключение на поземлени имоти в горски територии, за изграждане, **прокарване**, скачване, преминаване и поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети“.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.193, ал.1и ал.6 от Закона за устройство на територията във вр. с чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.67,ал.2 от ЗЕ, предлагам Общински съвет Тервел да вземе следния проект за,

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Общински съвет Тервел , дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура на Севдет Неждет Акиф от с. Честименско, общ. Тервел , ул.“Първа“ №32, от СБС срещу имота на клиента , част от паралелен клон на въздушна мрежа НН към ТП 2 „Честименско“, през ул. „Първа“ , до проектна -Жилищна сграда в УПИ XVIII-146, кв.5 по плана на с.Честименско, общ.Тервел, обл. Добрич , собственост на заявителя и е с дължина 10 л.м.

2. Възлага на Кмета на Община Тервел, да извърши последващите съгласно закона действия.

ЗЗЛД

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ:.....
/инж. Симеон Симеонов/

Изготвил:Георги Русенов

ЗЗЛД

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

ОБЕКТ: Жилищна сграда в УПИ XVIII-146, кв.5 по плана на с. Честименско, общ. Тервел

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

Проектът е разработен по искане на възложителя и в съответствие с:

-Предварителен договор ПУПРОК- ПУПРОК-8211/05.09.2024на „ЕРП Север" АД.

-Скица

Настоящият проект третира

-Въздушна кабелна линия НН

-Схема на електромерно табло ТЕ

Според него ел. захранването на обекта ще се осъществи от СБС срещу имота на клиента , част от паралелен клон на клон „1" на въздушна мрежа НН към ТП „2 Честименско" , и монтаж на необходимата апаратура в електромерно табло тип ТЕ. За обекта са поискани два монофазни електромера. Ел захранването на обекта ще е с проводник УИП 4х25 мм² изтеглен въздушно, през помощен пилон в имота до кука за монтаж на стена . Ввода от края на въздушната мрежа до таблата е с проводник NYY 2х10мм² .Кабелите са избрани по допустимо токово нагряване и са проверени за пад на напрежение. В ситуацията е дадено трасето на външното захранване и резултатите от изчисленията за него.

С оглед техника на безопасност се предвижда защитно заземяване на ТР, което ще се осъществи посредством заземителна шина с размери 40/4 мм и 1бр. заземление от 2 бр. колове 63/63/4 с дължина 2,5 м.

При изпълнение на ел. монтажните работи да се спазват изискванията на действащите в момента на изпълнение нормативни документи, както и настоящия проект.

Проектант:

инж. Й. Стоя 33ЛД

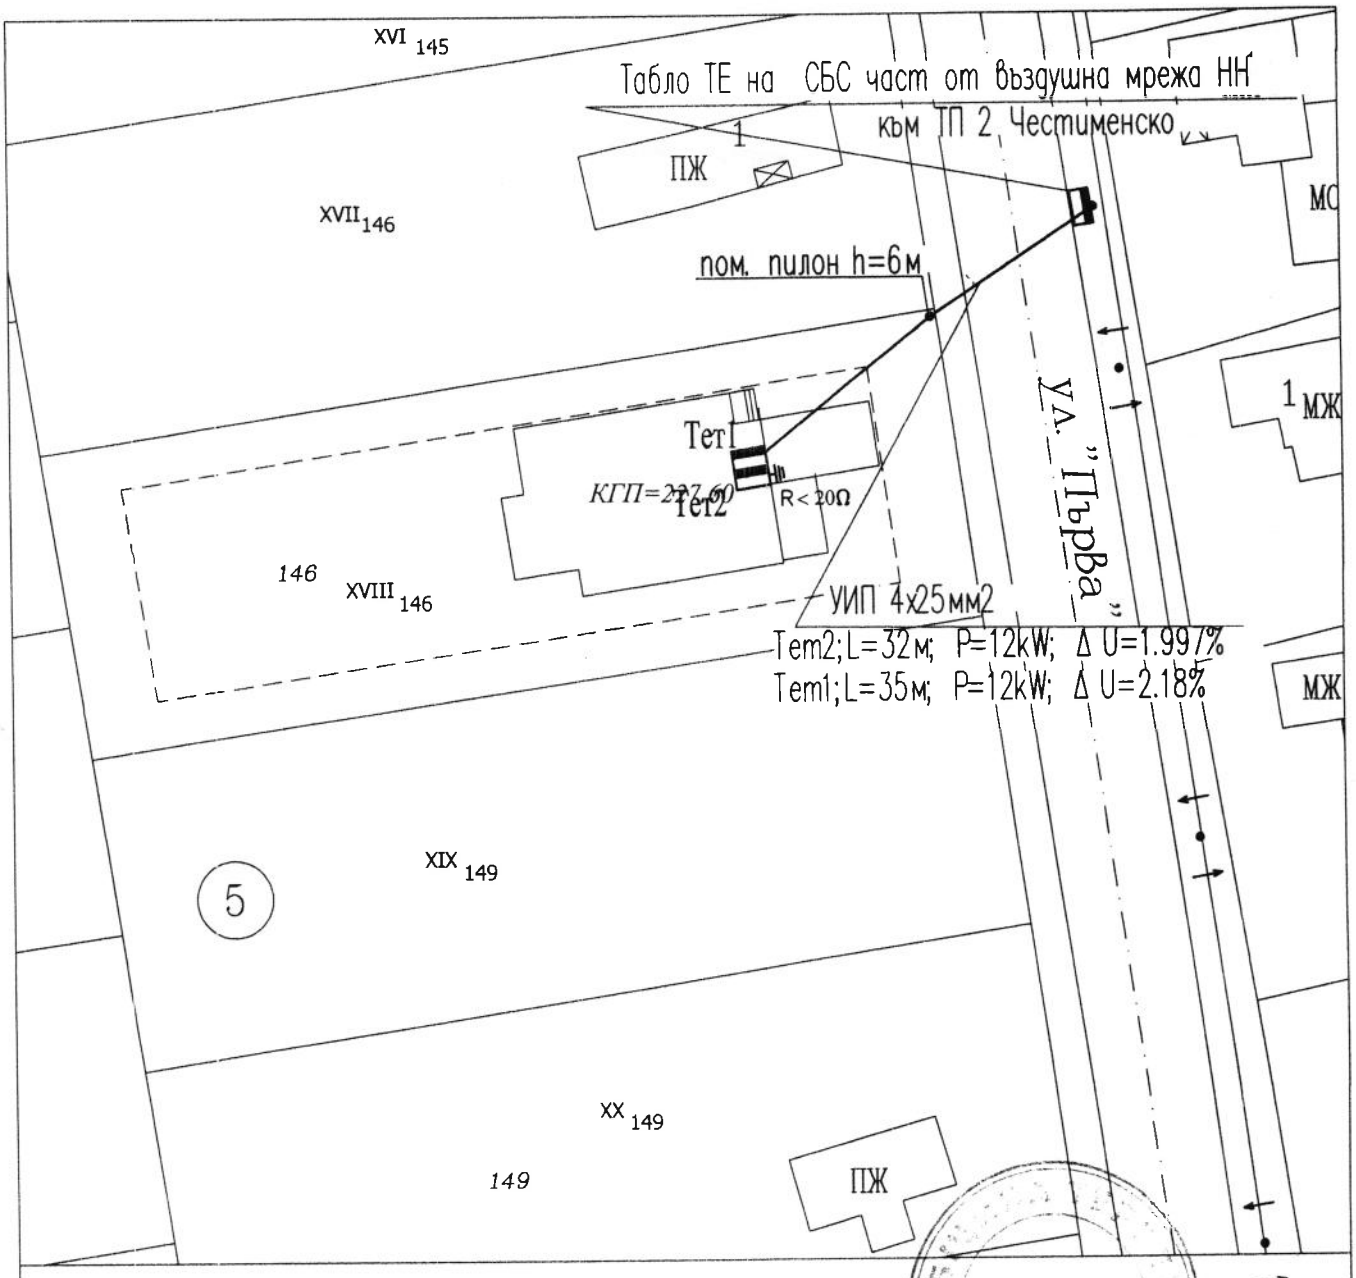

СИТУАЦИЯ М 1:500

Електроразпределение Север АД
СЪГЛАСУВАНО
Вали за проекти над 15kW
Срок на валидност 1 година
Одобрил
Съгласувал Е. Атанасова
Дата 29.05 / 2025 г.

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	
ОБЕКТ:	Жилищна сграда в УПИ XVIII-146, кв.5 по плана на с. Честименско, общ. Тервел
ЧЕРТЕЖ:	Ситуация
ПРОЕКТАНТ:	инж. Й.Стоянова
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО	ФАЗА: ТП / 2025 г. / ЛИСТ